

Научно – Производственное Предприятие  
**ТЕПЛОВОДОХРАН**

390027, г.Рязань, ул. Новая, 51в  
Тел./факс (4912) 24-02-70  
e-mail: [info@teplvodokhran.ru](mailto:info@teplvodokhran.ru)  
<http://www.teplvodokhran.ru>



Система менеджмента  
качества сертифицирована  
ГОСТ Р ИСО 9001-2015  
(ISO 9001-2015)

**Датчик герконовый**  
**ДГКИ-02-02.3**

## ПАСПОРТ

**ЮТ.ЛИ.402239.002 ПС (ред.3)**

### 1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Датчик герконовый ДГКИ-02-02.3 (далее – датчик) предназначен для съема и передачи сигнала со счетчика горячей или холодной воды типа ВМХ, ВМГ о количестве воды, прошедшей через счетчик воды на контролирующий прибор.

1.2 Датчик передает сигналы о количестве воды с температурой до 150 °С. Относительная влажность воздуха в рабочем помещении датчика до 98% при температуре 25 °С.

1.3 Датчик рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

1.4 Диапазон коммутируемых напряжений от 1 до 48 В постоянного или переменного тока.

1.5 Диапазон коммутируемого тока от 0,000001 до 0,2 А.

1.6 Коммутируемая мощность не более 4 Вт на активную нагрузку.

1.7 Выходное электрическое сопротивление не менее  $10^8$  Ом при разомкнутых контактах.

1.8 Нароботка до отказа датчика не менее  $10^9$  срабатываний при коммутируемом напряжении до 4 В, и токе до 10 мА.

1.9 Электрическая схема датчика содержит лимитирующий резистор.

1.10 По степени защиты от проникновения пыли, посторонних тел и воды датчики соответствуют исполнению IP68 по ГОСТ 14254.

1.11 Датчик является невосстанавливаемым изделием.

1.12 Срок службы датчика не менее 12 лет, но не более  $10^9$  срабатываний.

1.13 По отдельному заказу датчик может быть изготовлен в защищенном от механических повреждений исполнении с помещением проводов в металлорукав, а схемы защиты в металлический или неметаллический корпус. Крепление металлорукава к корпусу счетного устройства осуществляется при помощи гайки.

### 2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1 В комплект поставки входит:

- |                   |         |
|-------------------|---------|
| - датчик          | – 1 шт. |
| - схема установки | – 1 шт. |
| - паспорт         | – 1 шт. |

### 3 ХРАНЕНИЕ

3.1 Хранение датчика на складах потребителя должно соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

### 4 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие датчика требованиям технических условий ЮТЛИ.402239.002 ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации равен сроку службы датчика при соблюдении условий эксплуатации.

### 5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ


Датчик герконовый ДГКИ-02-02.3 заводской № \_\_\_\_\_ соответствует требованиям технических условий ЮТЛИ.402239.002 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК

Дата выпуска

### ПРИЛОЖЕНИЕ

#### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

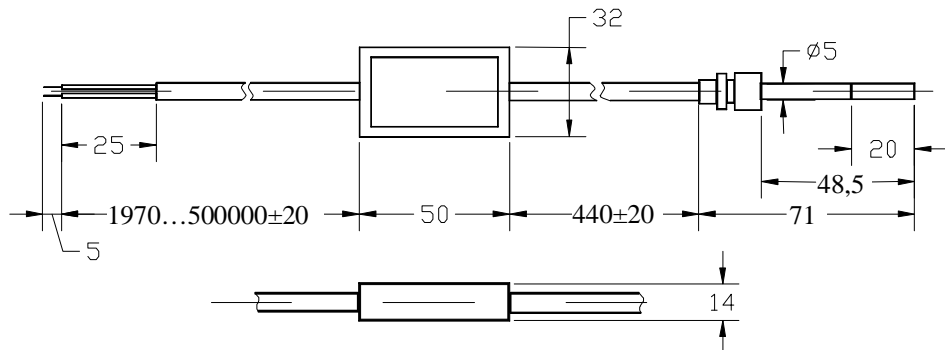

#### СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

